



BCJ 評定-PA0091-02

平成 30 年 4 月 20 日

評 定 書

大栄産業株式会社

代表取締役 木村 尊 様


株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長 大亀 裕 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会(委員長: 邊 吾一)において慎重審議を行った結果、平成 25 年 6 月 25 日付け評定報告書(BCJ 評定-PA0091-01)の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成35年6月24日までとします。

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博

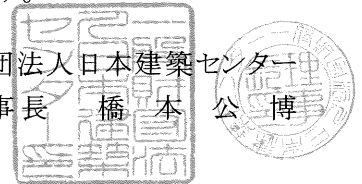

記

1. 件 名 ダイエー浄化槽 FCE-10 型、FCE-10P 型
 ダイキ浄化槽 XE-10F 型、XE-10FP 型
2. 槽 の 種 類 角型横置槽
3. 設 計 者 大栄産業株式会社
 株式会社ダイキアクシス
4. 製造管理者 大栄産業株式会社及び関連工場
 株式会社ダイキアクシス及び関連工場
5. 施工管理者 大栄産業株式会社及び指定施工業者
 株式会社ダイキアクシス及び指定施工業者

6. 建設地条件

長期許容地耐力		30 kPa 以上
垂直最深積雪量		1.0 m 以下の地域
積載荷重	駐車場以外	1.8 kPa 以下
	駐車場	総重量 19.6kN(2t) 以下の車両
最高地下水位		地盤面下 30 cm まで
設置方法		地下埋設、地上設置
基礎床盤の位置 (最深埋設時)		地盤面下 1.85 m

