



5~10人

進化する水処理技術は、
人と自然が共生する
サステナブルな
未来のために。

環境配慮型浄化槽適合機種

窒素除去型浄化槽

XJ型

横向流夾雑物除去接触ろ床循環方式

性能〔放流水質：mg/ℓ以下〕

BOD
20

COD
30

T-N
20

SS
20

建築基準法施行令 第35条第1項の大臣認定品
全浄協登録品／FRP評定取得品



▲ XJ-5型：構造イメージ

特長



オリジナル技術で、高効率な安定した処理を実現

一次処理においては嫌気ろ材を使用しない当社オリジナルの“横向流夾雑物除去方式”を採用。また、二次処理の接触ろ床方式を改良することで安定した処理性能を発揮します。

シンプル構造を極めることで、直感的で簡単な維持管理作業を可能に


- シンプルかつ作業性の高い構造で、保守点検と汚泥引拔がとても簡単です。
- 散気管の調整用バルブを2つにすることで、ろ材洗浄手順を直感的かつ、スムーズに行えます。

フローシート

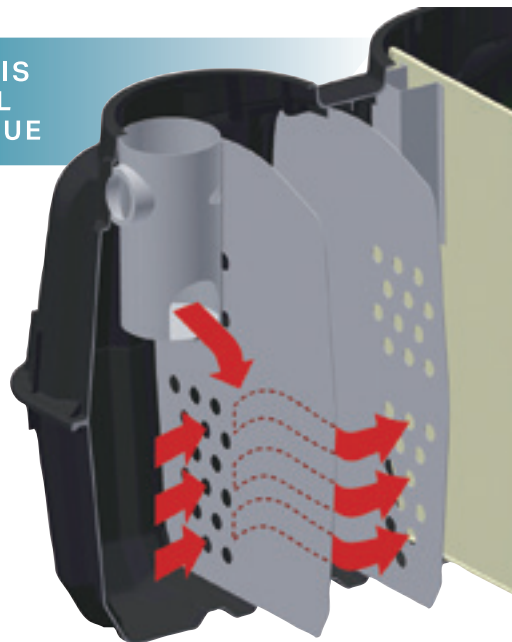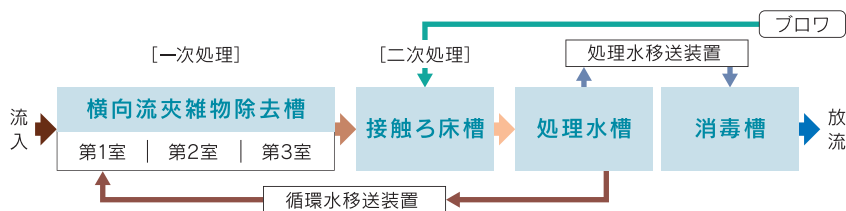

横向流夾雑物除去槽内の汚水の流れ

構造図

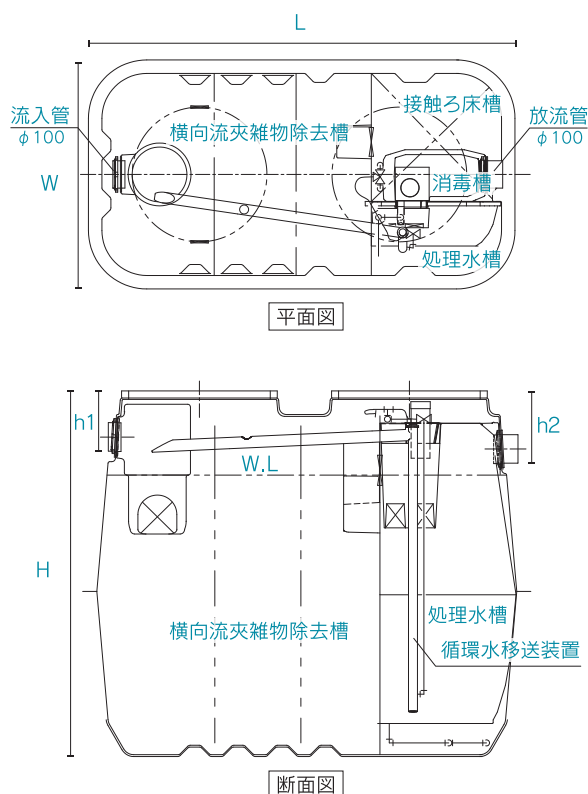

仕様表

型式			XJ-5型	XJ-7型	XJ-10型
人槽			5	7	10
型式認定番号			8-24-H-001	8-24-H-002	8-24-H-003
型式適合認定番号			型01Cad0c0054813	型01Cad0c0074814	型01Cad0a0104815
外槽材質			PP		FRP
有効容量 (m ³)	横向流 夾雜物除去槽	第1室	0.429	0.590	0.828
		第2室	0.346	0.461	0.626
		第3室	0.299	0.420	0.617
	接触ろ床槽		0.373	0.501	0.681
	処理水槽		0.141	0.215	0.291
	消毒槽		0.015		0.021
寸法 (mm)	総容量		1.603	2.202	3.064
	全長L※1		1,900 (2,410)	1,920 (2,430)	2,520 (3,130)
	全幅W		1,020	1,320	
	全高H※2		1,520 (1,550)		
	流入管底h1※2		220 (250)		
	放流管底h2※2		270 (300)		
	流入管径		φ100		
	放流管径		φ100		
プロワ	マンホール		φ600×2		
	本体重量(kg)※3		150	180	300
	方式		電磁式		
	電源(V)		AC100		
	送風量(L/分)		60	80	100
消費電力(W)		35	51	71	

■自然放流ができない場合は、放流ポンプ槽一体型をご用意できます。 ※1:()内は放流ポンプ槽一体型の寸法 ※2:()内はマンホール上端からの寸法 ※3:マンホール(プラスチック製)を含んだ目安重量

株式会社 ダイキ アクシス

[https://daiki-axis.com/スタンダード市場\(コード:4245\)](https://daiki-axis.com/スタンダード市場(コード:4245))

【松山本社】〒791-8022 愛媛県松山市美沢一丁目9番1号
TEL089-927-2222(代) FAX089-927-3335

【東京本社】〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-4 PMO東日本橋8F
TEL03-5823-3737(代) FAX03-5821-3377



問い合わせ方法・各事業所の最新情報は、こちらでご確認いただけます。

当社製品(浄化槽など)に関するお問い合わせ先

お客様窓口 [生産統括部 品質管理課]

〒791-8022 愛媛県松山市美沢一丁目9番1号 FAX 089-927-1973

0120-171893 受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

安全に関するご注意

当社製品の設置工事や使用方法、維持管理などについては、付属の要領書、説明書等に詳しく記載されています。これらをよくお読みのうえ、正しく設置や使用、管理を行ってください。

本カタログの記載内容に関する留意事項

改良のため、予告なく製品の仕様や形状、色などを変更する場合があります。ご了承ください。



株式会社ダイキアクシスプラスチック製
浄化槽の品質マネジメントシステムは松山
本社および研究開発センター・松山工場・
津島工場・信州工場・福島工場において、
ISO9001の認証を受けています。

A-046A/5000

2025年1月作成